

Grundwassermessstelle: Burgdorfer Holz: GWM 118

Messstellen-Id: 40003305

UTM Zone: 32

NLWKN-Betriebsstelle: Hannover-Hildesheim

Rechtswert: 571239

Hochwert: 5810384

Geländeoberkante [NN + m]: 56,10

Filteroberkante [m u GOK]: 8,50

Filterunterkante [m u GOK]: 10,50

GW-Flurabstand [m u GOK]: 3,26

Grundwasserkörper: Wietze/Fuhse Lockergestein

Teilraum: Burgdorfer Geest

Grundwassermessnetz: Güte

Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Nitrat (NO₃)

Aktueller Jahresmittelwert [mg/l]:

182

Jahr:

2017

Trendauswertung:

von: 01.01.2012

Trend: steigender Trend

Maximalwert [mg/l]: 182

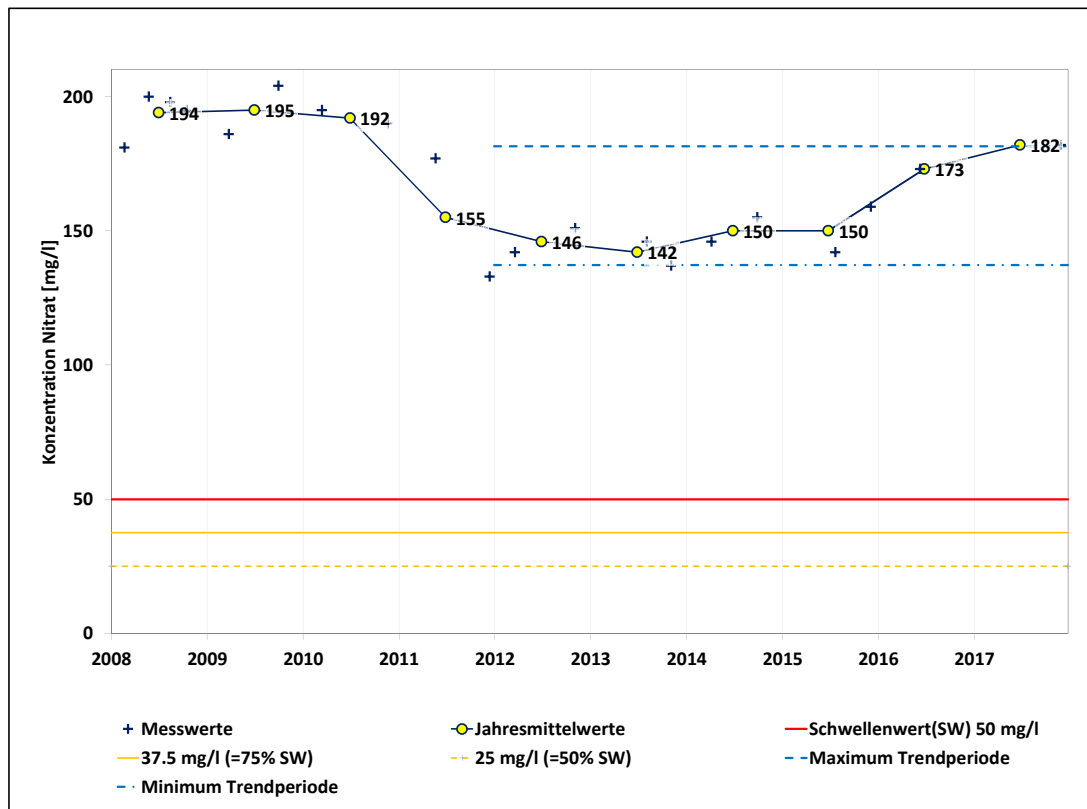
bis: 31.12.2017

Signifikanz: signifikant

Minimalwert [mg/l]: 137

Anzahl Messwerte: 10

Ausreißer: 0

Jahresmittelwerte Nitrat (NO₃) an der Messstelle

Allgemeine Hinweise:

Alle Nitratkonzentrationen in mg Nitrat/l. Die Trendberechnung basiert auf der Auswertung einzelner Messwerte von 2012-2017 durch lineare Regression mit Ausreißertest und Signifikanztest. Min/Max-Werte beziehen sich auf den Zeitraum der Trendauswertung. Bei mittleren Nitratkonzentrationen unter 5 mg/l wird kein Trendergebnis angegeben. Die Konzentrationsangaben zur Trendberechnung können von den Konzentrationsangaben im Diagramm aus technischen Gründen (Rundungseinflüsse) geringfügig abweichen. Bei der Trendberechnung werden die Daten automatisiert um statistische Ausreißer bereinigt. Die Bereinigung stellt nicht die Analyseergebnisse an sich in Frage. Insbesondere bei Konzentrationen nahe der Bestimmungsgrenze können kleinste Abweichungen bereits zum Ausschluss von Werten bei der Trendberechnung führen.

Stand: 05.12.2018