

Grundwassermessstelle: Dangenstorf G1

Messstellen-Id: 600040281
NLWKN-Betriebsstelle: Lüneburg

UTM Zone: 32
Rechtswert: 650493
Hochwert: 5865922

Geländeoberkante [NN + m]: 27,62
Filteroberkante [m u GOK]: 11,00
Filterunterkante [m u GOK]: 15,00
GW-Flurabstand [m u GOK]: 7,64

Grundwasserkörper: Jeetzel Lockergestein rechts
Teilraum: Altmark mit Cölbitz-Letzlinger Heide

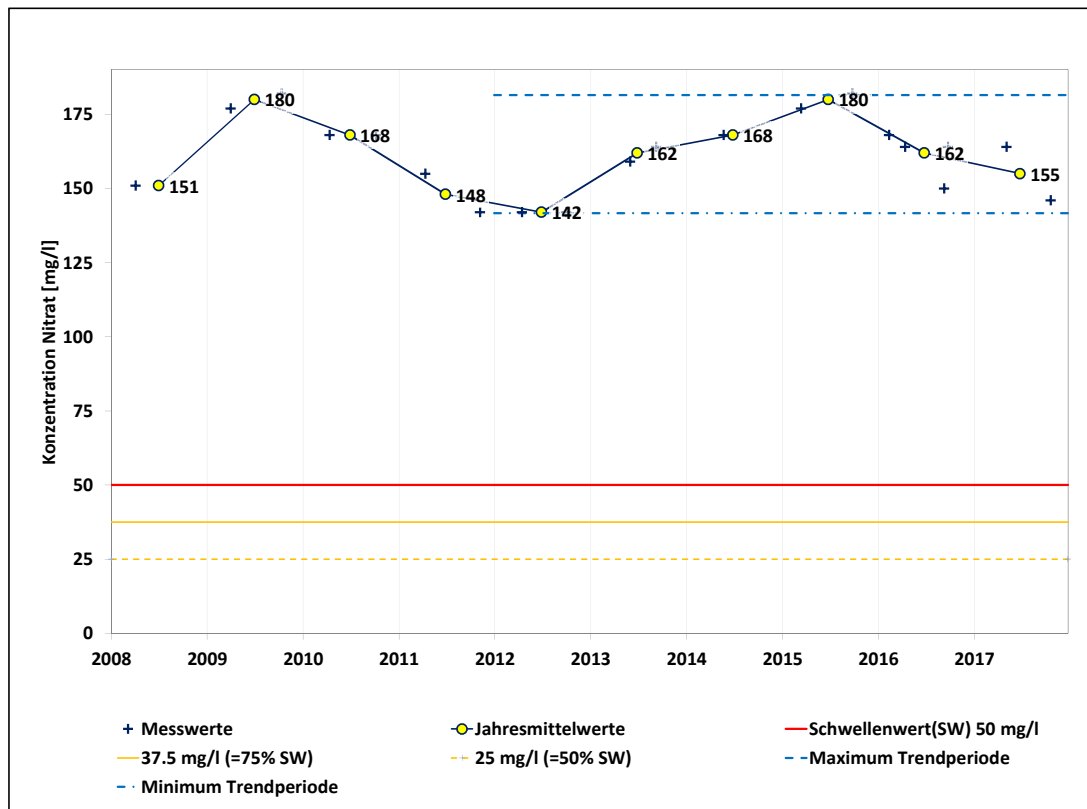
Grundwassermessnetz: Güte
Messprogramm: WRRL Güte

Parameter: Nitrat (NO₃)

Aktueller Jahresmittelwert [mg/l]: 155 Jahr: 2017

Trendauswertung:

von:	01.01.2012	Trend:	steigender Trend	Maximalwert [mg/l]:	182
bis:	31.12.2017	Signifikanz:	nicht signifikant	Minimalwert [mg/l]:	142
Anzahl Messwerte:	13				
Ausreißer:	0				

Jahresmittelwerte Nitrat (NO₃) an der Messstelle

Allgemeine Hinweise:

Alle Nitratkonzentrationen in mg Nitrat/l. Die Trendberechnung basiert auf der Auswertung einzelner Messwerte von 2012-2017 durch lineare Regression mit Ausreißertest und Signifikanztest. Min/Max-Werte beziehen sich auf den Zeitraum der Trendauswertung. Bei mittleren Nitratkonzentrationen unter 5 mg/l wird kein Trendergebnis angegeben. Die Konzentrationsangaben zur Trendberechnung können von den Konzentrationsangaben im Diagramm aus technischen Gründen (Rundungseinflüsse) geringfügig abweichen. Bei der Trendberechnung werden die Daten automatisiert um statistische Ausreißer bereinigt. Die Bereinigung stellt nicht die Analyseergebnisse an sich in Frage. Insbesondere bei Konzentrationen nahe der Bestimmungsgrenze können kleinste Abweichungen bereits zum Ausschluss von Werten bei der Trendberechnung führen.

Stand: 05.12.2018